


Задвижка с обрезиненным клином под стандарт ГОСТ Dn 50-300 PN10/16 DIN 3202

- Стандарт изготовления DIN3352
- Фланцы DIN2501 PN10 PN16
- Монтажная длина DIN3202 (ISO5752) - Тест стандарт: DIN3230
- Рабочая температура NBR - до 80*
EPDM - до 120*

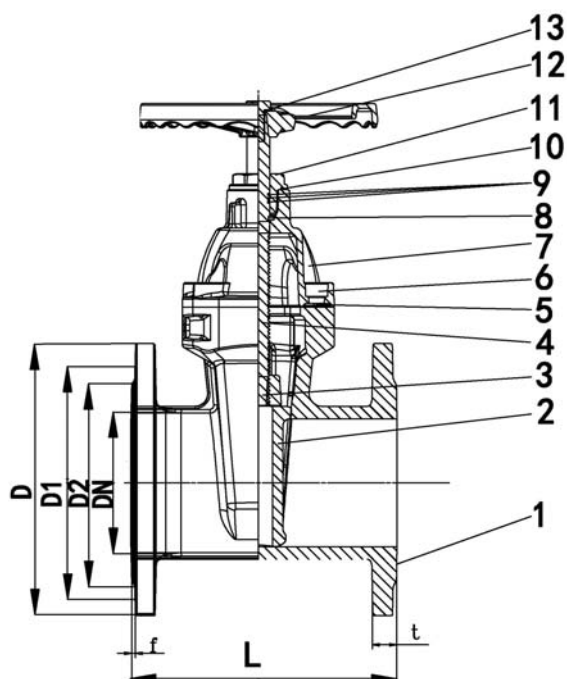

№ П/П	Наименование по чертежу	Материал изготовления
1	Корпус	Высокопрочный чугун ВЧШГ (EN GJS-500-7)
2	Клин	Высокопрочный чугун + EPDM
3	Гайка клина	Латунь
4	Вал	2Cr13
5	Прокладка крышки	EPDM
6	Болт крышки	Сталь 8.8 DIN 912
7	Крышка корпуса	Высокопрочный чугун ВЧШГ (EN GJS-500-7)
8	Упорное кольцо	оцинкованная сталь
9	Уплотнительная прокладка	EPDM
10	Уплотнительные кольца	EPDM
11	Гайка уплотнения	Латунь
12	Штурвал	Сталь
13	Болт	Сталь

DN	L (mm)	Размеры фланцев согласно EN1092 PN10/16						
		D		D1		D2		t
		1,0 Мпа	1,6 Мпа	1,0 Мпа	1,6 Мпа	1,6 Мпа	1,6 Мпа	
50	180	165		125		102		18
65	190	185		145		122		19
80	210	200		160		138		19
100	230	220		180		158		19
125	255	250		210		188		19
150	280	285		240		212		20
200	330	322		295		268		22
250	450	395	405	350	355	319		24,5
300	500	445	460	400	410	370		24,5
Тестированно давлением					Корпус	2.4/1.5		Мпа
					Седло	1.7/1.1		
Рабочее давление							1.6/1.0	
Перекачиваемая жидкость					чистая вода/грязная вода			

Монтаж и эксплуатация

Монтаж и обслуживание должны производиться организациями, имеющими лицензию на данный вид работ. Персонал этих фирм должен быть аттестован

Перед монтажом необходимо очистить трубопровод от механических загрязнений. Проверить соответствие параметров среды параметрами на задвижке.

Задвижка может быть установлена в любом рабочем положении, только не вниз штурвалом. Однако следует обратить внимание, чтобы задвижка не находилась под нагрузкой моментов, вызванных силой тяжести трубопроводов и оборудование.

Задвижка должна эксплуатироваться строго по назначению. Для безотказной работы задвижки необходимо соблюдать следующие условия:

- Среда, протекающая через задвижку, должна быть очищена от механических загрязнений;
- Задвижка во время работы должна быть защищена от механических повреждений;
- Должны соблюдаться параметры, записанные на задвижке и в паспорте на изделие.

Гарантия

Фирма DEMIR DOKUM L.T.D. гарантирует безупречную работоспособность арматуры, в течении 24 месяцев с момента отгрузки со склада представителя.

Потребитель теряет гарантийные права, если:

- Применение не соответствует назначению и (или) заявленным характеристикам;
- Товар был отремонтирован собственными силами без согласования с поставщиком;
- Были нанесены механические повреждения;
- Не соблюдены условия хранения, эксплуатации и (или) монтажа;
- Поставщику не была предоставлена возможность установить причину выхода из строя задвижки или её частей.

Данная гарантия распространяется на арматуру, используемой в области снабжения питьевой водой согласно её назначению. Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба в случаях аварии и травматизма, связанных с эксплуатацией задвижек.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции.

Продукция соответствует требованиям Украинских стандартов и признана годной к эксплуатации.

Диаметр_____ PN16 (фланцы PN____) Количество _____

Представитель завода на территории Украины ООО «Энергия С.В.О.»

г. Киев ул. Чистяковская 2А оф. 306, 307.

тел.: (044) 400-92-01,

(099) 376-36-44

Дата продажи _____. 202____(г.)